

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN TRANG BỊ PCCC CHO CÁC LOẠI NHÀ VÀ CƠ SỞ

2025

6. Trung tâm hội nghị; bảo tàng; thư viện; nhà văn hóa

6.1.Trung tâm hội nghị/nhà văn hoá

- Căn cứ áp dụng nội dung theo quy định tại TCVN 3890:2023

Trang bị dụng cụ hỗ trợ cứu hộ, cứu nạn	Quy định tại TCVN 3890:2023 phụ lục E Trang bị 01 bộ dụng cụ phá dỡ thô sơ bao gồm: + Rìu cứu nạn + Xà beng + Búa tạ + Kim cộng lực THIẾT BỊ CỨU NẠN CỨU HỘ SỬ DỤNG TRONG MÔ HÌNH ĐIỂM CHỮA CHÁY CỘNG ĐỒNG 
Trang bị dụng cụ bảo vệ, cá nhân	Quy định tại TCVN 3890:2023 phụ lục F Không bắt buộc trang bị mặt nạ phòng độc nhưng cơ sở nên tự trang bị 
Trang bị chữa cháy bằng nước	Quy định tại TCVN 3890:2023 phụ lục A + Trung tâm hội nghị/nhà văn hoá chiều cao từ 25 m trở lên hoặc diện tích từ 5.000 m2 trở lên thì cần trang bị hệ thống chữa cháy tự động  Quy định tại TCVN 3890:2023 phụ lục B và C + Khối tích từ 5.000 m3 trở lên phải trang bị hệ thống hòng nước chữa cháy trong nhà. + Phải trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà (Không phụ thuộc quy mô).  Tủ chữa cháy vách tường  Hòng nước  Đầu phun sprinkler CHỮA CHÁY TỰ ĐỘNG  CHỮA CHÁY VÁCH TƯỜNG trạm bơm nước chữa cháy Sơ đồ hệ thống chữa cháy bằng nước

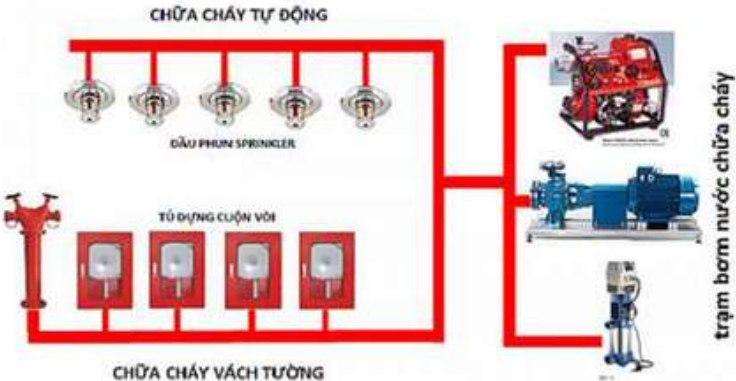
6.2. Bảo tàng, thư viện

- Căn cứ áp dụng nội dung theo quy định tại TCVN 3890:2023, NB 105/2025/NB-CP

Tiêu chí áp dụng	
Trang bị báo cháy tự động	    Tủ trung tâm báo cháy Tổ hợp chuông đèn, nút nhấn Đầu báo cháy Thiết bị truyền tin báo sự cố Quy định tại TCVN 3890:2023 phụ lục A Trang bị báo cháy hệ tủ trung tâm địa chỉ (Không phụ thuộc quy mô)
Chỉ dẫn thoát nạn	     Quy định tại TCVN 3890:2023 phụ lục G - Trang bị tại các khu vực dễ thấy, dễ đọc, hành lang các tầng - Từ 50 người trên 1 tầng trở lên cần trang bị loa thông báo - Đèn sự cố phải đáp ứng theo quy định tại TCVN 13456:2022
Trang bị bình chữa cháy	 Bình chữa cháy ABC 4kg Theo quy định tại TCVN 3890:2023, tất cả các khu vực trong nhà và công trình nêu ở Phụ lục A kể cả những nơi đã được trang bị hệ thống chữa cháy đều phải trang bị bình chữa cháy xách tay hoặc bình có bánh xe đảm bảo đúng quy định tại TCVN 7026, TCVN 7027 - Trang bị bình chữa cháy xách tay: - Mỗi tầng (sàn) có diện tích không quá 100m² trang bị tối thiểu 01 bình bột ABC có khối lượng $\geq 4\text{kg}$ - Mỗi tầng (sàn) có diện tích lớn hơn 100m² trang bị tối thiểu 02 bình bột ABC có khối lượng $\geq 4\text{kg}$ - Trang bị bình chữa cháy tự động loại cục bộ (hoặc hệ thống chữa cháy tự động, nếu có thể) cho khu vực để xe, khu vực chung có nguy hiểm cháy, khu vực đặt máy phát điện, phòng kỹ thuật điện của công trình (nếu có)

6.2. Bảo tàng, thư viện

- Căn cứ áp dụng nội dung theo quy định tại TCVN 3890:2023

Trang bị dụng cụ hỗ trợ cứu hộ, cứu nạn	Quy định tại TCVN 3890:2023 phụ lục E Trang bị 01 bộ dụng cụ phá dỡ thô sơ bao gồm: + Rìu cứu nạn + Xà beng + Búa tạ + Kim cộng lực	THIẾT BỊ CỨU NẠN CỨU HỘ SỬ DỤNG TRONG MÔ HÌNH ĐIỂM CHỮA CHÁY CỘNG ĐỒNG 
Trang bị dụng cụ bảo vệ, cá nhân	Quy định tại TCVN 3890:2023 phụ lục F Không bắt buộc trang bị mặt nạ phòng độc nhưng cơ sở nên tự trang bị	
Trang bị chữa cháy bằng nước	Quy định tại TCVN 3890:2023 phụ lục A Bảo tàng, thư viện phải trang bị hệ thống chữa cháy tự động khi: + Có bố trí tại tầng hầm, tầng bán hầm với diện tích 200 m2 trở lên + Có bố trí tại trên mặt đất một tầng, hai tầng với diện tích 1.000 m2 trở lên hoặc từ ba tầng trở lên Quy định tại TCVN 3890:2023 phụ lục B và C + Bảo tàng, thư viện cao từ 6 tầng trở lên hoặc khối tích từ 5.000 m3 trở lên thì cần trang bị hệ thống hòng nước chữa cháy trong nhà + Bảo tàng, thư viện cao có khối tích từ 5.000 m3 trở lên thì cần trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà	  Tủ chữa cháy vách tường Hòng nước Đầu phun sprinkler Sơ đồ hệ thống chữa cháy bằng nước trạm bơm nước chữa cháy